# SID

CARTA DE SALIDA
NORMALIZADA VUELO
POR INSTRUMENTOS SID
CAT: A/B/C/D/E

ALTITUD DE TRANSICIÓN
18.000'

PUERTO SALGAR, COLOMBIA
CT. GERMÁN OLANO
RWY 01

**ISNIM UNO BRAVO [ISNI1B]**

| PALANQUERO CONTROL | 127.9 | GERMÁN OLANO TORRE | 126.3 | GERMÁN OLANO TIERRA | 121.6 |
|---|---|---|---|---|---|

**DESCRIPCIÓN:**
POSTERIOR DESPEGUE SUBA CON RUMBO DE PISTA Y PDG MÍNIMA DE 4.8% HASTA ALCANZAR 5000' PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR R-010° DEL VOR / DME / PAL, POSTERIOR FIX XUXAV, VIRE IZQUIERDA PARA INTERCEPTAR Y SEGUIR RUTA V-710

DEC: 07° 02' W/17
VAR 00° 09' W/AÑO

ELEVACIONES :
0 - 999' 1.000' 2.000' 4.000' 6.000' 8.000'

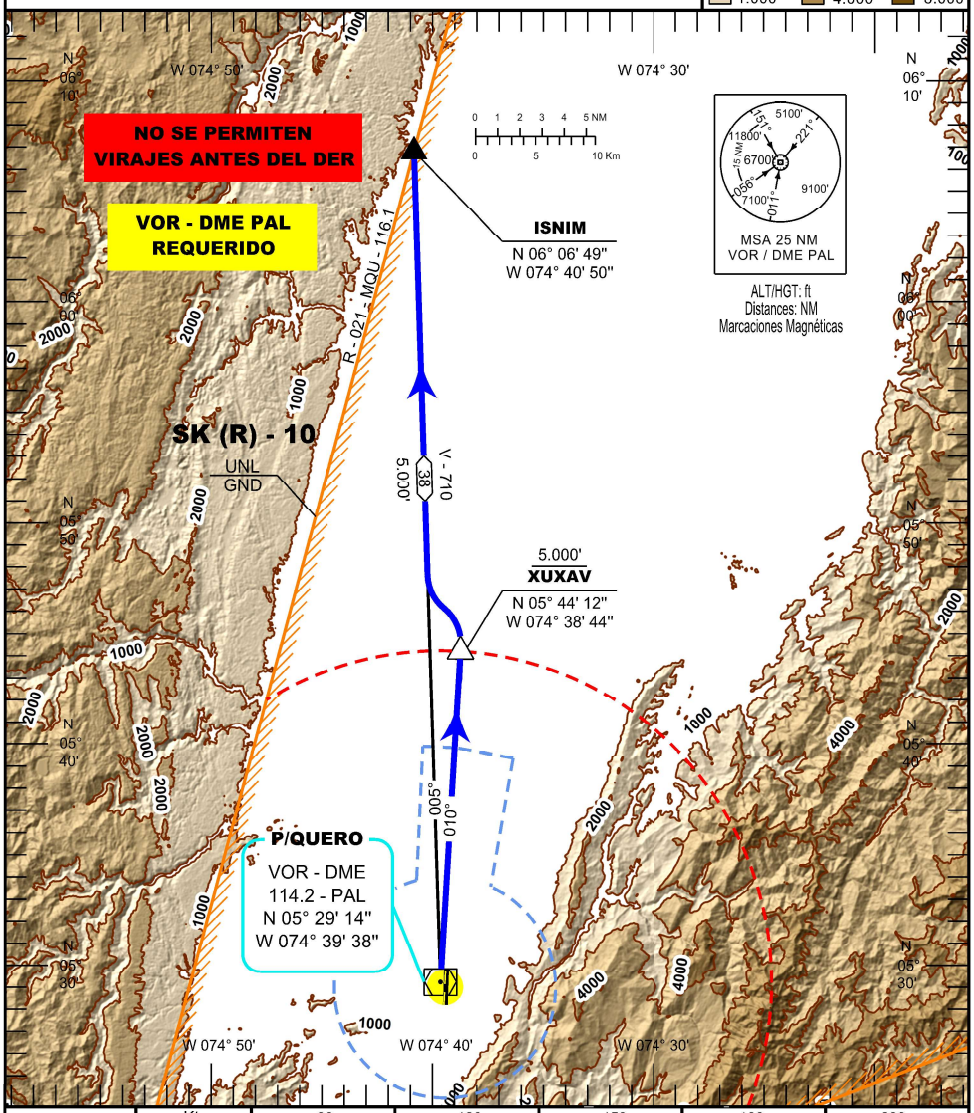


| PDG 4.8% | Kts | 90 | 120 | 150 | 180 | 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Pies/Min | 437' | 583' | 729' | 875' | 1118' |